



Телескопический адаптер

Тип M22-TA
Каталог № 226161
Alternate Catalog No. M22-TAQ

Программа поставок

Ассортимент			Реле управления easyRelay
Ассортимент			Дополнительное оснащение
Принадлежности			Общее дополнительное оснащение
Основная функция дополнительного оснащения			Телескопический зажим
Отдельное устройство/законченное устройство			Отдельное устройство
			Бесступенчатая регулировка, винтовое и зажимное крепление (DIN рейка IEC/EN 60715) допускается макс. 10 x M22-TC на корпус, из них 5 с фиксирующимися кнопками не использовать в комбинации с аварийными кнопочными выключателями с DIN рейкой 35 мм согласно IEC/EN 60715 Бесступенчатая регулировка посредством шкал 75 - 115 мм
Функция			для регулировки глубины установки при промежуточном монтаже в корпусах CI и шкафах с глубиной установки 115 - 155 мм для установки EASY, FAZ, PKZ, DIL и т.п. весом ≤ 0,3 кг
ширина		мм	44
Применяемое для			easy200 easy500 easy700 easy800 MFD-CP8 EC4P PKZM0 PKE
Подключение к SmartWire-DT			нет
Ассортимент			Дополнительное оснащение
Принадлежности			Телескопический адаптер
Ассортимент			Компактные ПЛК EC4P
Функция			Дополнительное оснащение
Принадлежности			Установочные принадлежности

Технические характеристики

Общая информация

Температура окружающей среды			
разомкнут		°C	-25 - +70

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Номинальный ток для указания потери мощности	I_n	A	0
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока	P_{vid}	W	0
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока	P_{vid}	W	0
Статическая потеря мощности, не зависит от тока	P_{vs}	W	0
Способность отдавать потери мощности	P_{ve}	W	0
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	70
Проверка конструкции IEC/EN 61439			
10.2 твёрдость материалов и деталей			
10.2.2 Коррозионная стойкость			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве			Требования производственного стандарта выполнены.

10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению			По запросу
10.2.5 Подъём			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2.6 Испытание на удар			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2.7 Ярлыки			Требования производственного стандарта выполнены.
10.3 Класс защиты изоляции			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока			Требования производственного стандарта выполнены.
10.5 Защита от удара электрическим током			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.6 Монтаж оборудования			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.7 Внутренние электрические цепи и соединения			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.8 Подключения проводов, введённых снаружи			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9 Свойства изоляции			
10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.10 Нагрев			Неприемлемо.
10.11 Стойкость к коротким замыканиям			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.12 Электромагнитная совместимость			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.13 Механическая функция			Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL).




Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Accessories for control circuit devices (EC002024)			
Type of electrical accessory			Other
Type of mechanical accessory			Other

Апробации


Product Standards			IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.			E29184
UL Category Control No.			NKCR
CSA File No.			012528
CSA Class No.			3211-03
North America Certification			UL listed, CSA certified

Размеры

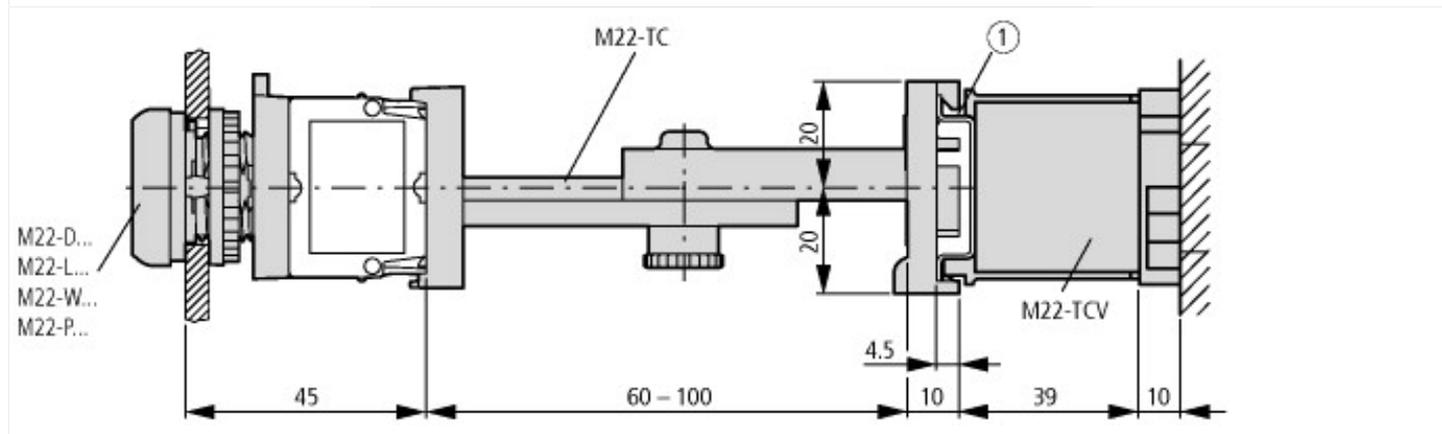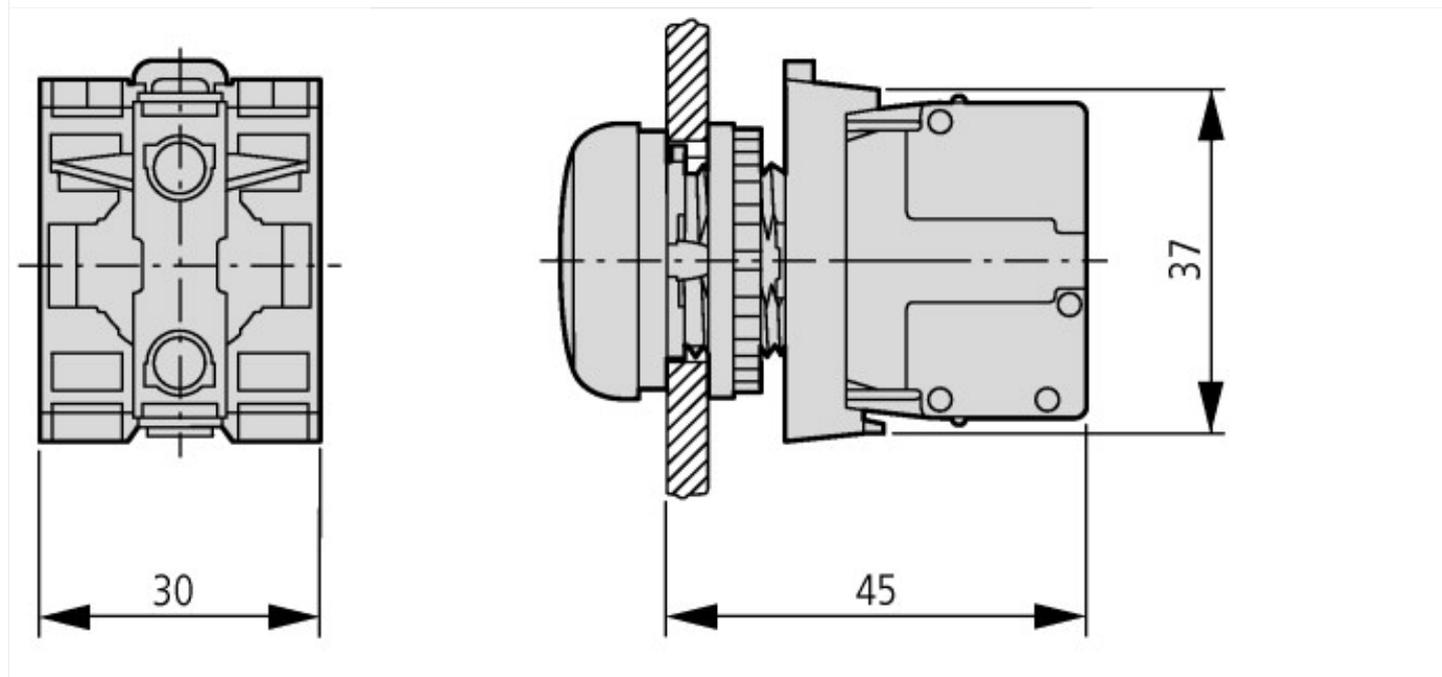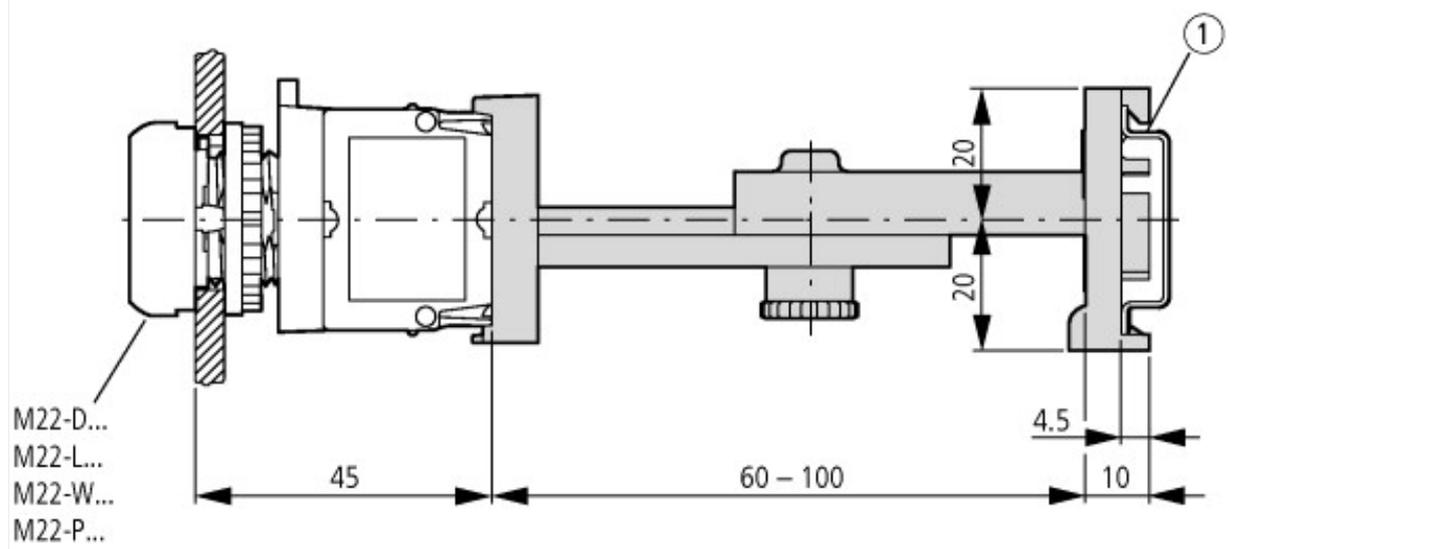

Кнопки и световые индикаторы с телескопическим зажимом M22-TC и удлинением M22-TCV

① DIN рейка согласно IEC/EN 60715

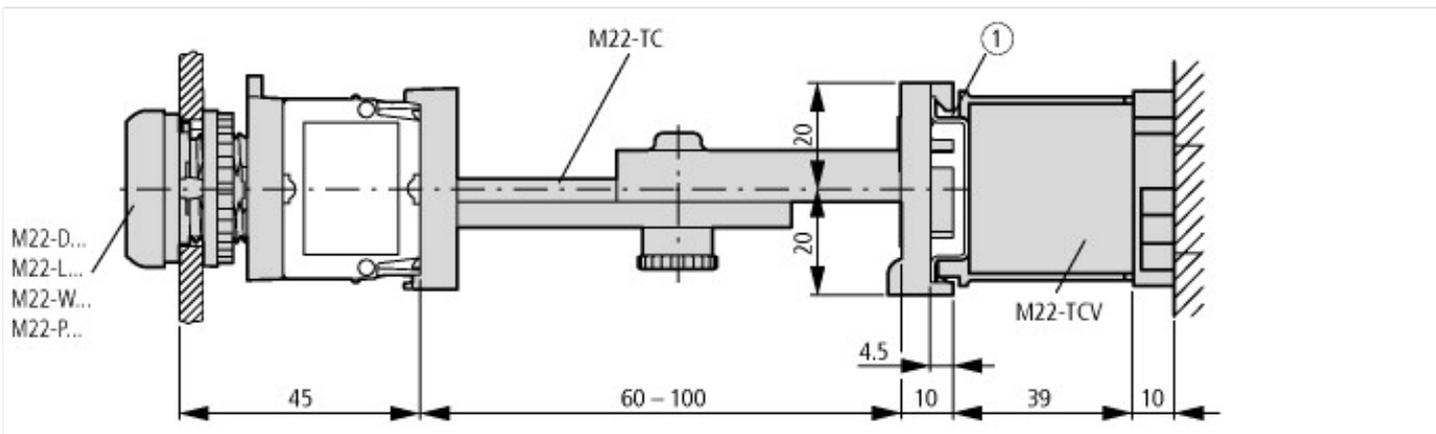

Кнопки и световые индикаторы с телескопическим зажимом M22-TC и удлинением M22-TCV

① DIN рейка согласно IEC/EN 60715

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Motorstarter und „Special Purpose Ratings“ für den Nordamerikanischen Markt

http://www.eaton.eu/ecm/groups/public/@pub/@europe/@electrical/documents/content/pct_3258146_de.pdf

Адаптер магистральной шины для рационального монтажа пускателей двигателей - теперь также для Северной Америки -

http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver960de.pdf